

## PV-DREAMS 安裝與配線

1. 現場電表需先設定好倍比值。

DREAMS案場申請須注意 CT / PT 值請填寫 1。

自備CT倍比	自備PT倍比
<small>*CT/PT倍比若已於電表中設置完成，請填寫「1」，若需要DREAMS後台加乘計算，請確實填寫現場倍比值，若無法判斷，請洽再生能源監控設備業者確認。（此電表非台電計量電表）</small>	<small>*CT/PT倍比若已於電表中設置完成，請填寫「1」，若需要DREAMS後台加乘計算，請確實填寫現場倍比值，若無法判斷，請洽再生能源監控設備業者確認。（此電表非台電計量電表）</small>

2. 將現場電表鮑率(Baud rate)設定 19200，ID: 128，


校驗位需為: 8N1。

3. 連接電錶與監控設備之間的RS485訊號線，連接COM2。


端子座務必旋緊。

4. 安裝GPS與4G天線。

5. 連接直流電源(白+ 黑-)，監控設備即可啟動開機並會自動連網。

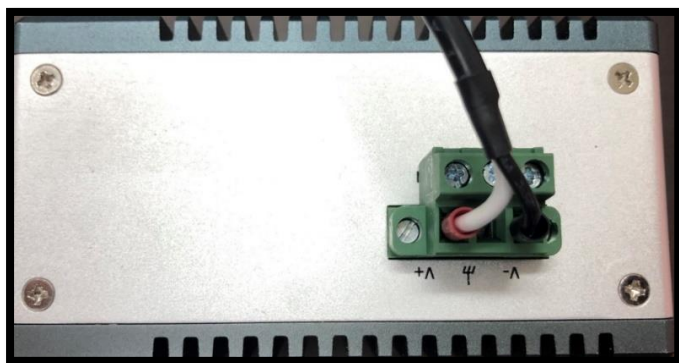

6. 接到電錶RS485線(藍+ 棕-)。

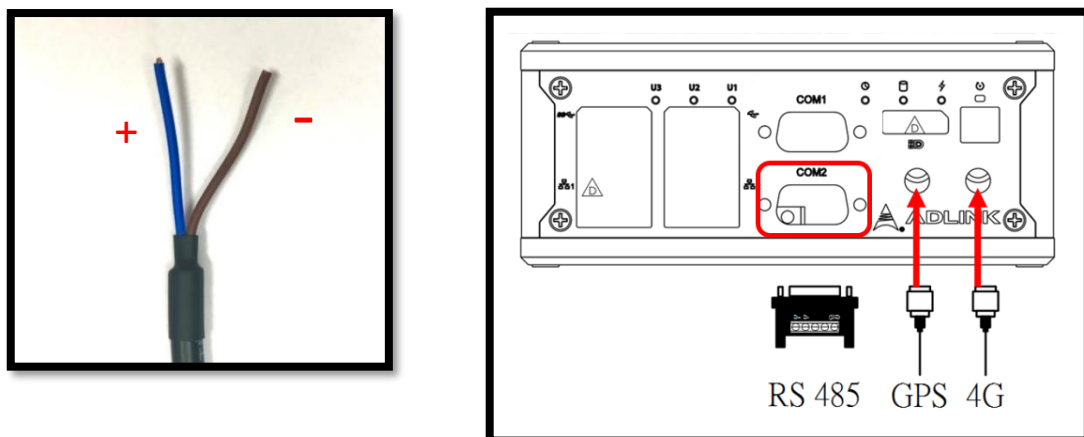

7. 電表沒設定正確，U1 燈號會閃爍，請再確認電表設置值。